


# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Схема установки крышки в стенд при испытании на прочность

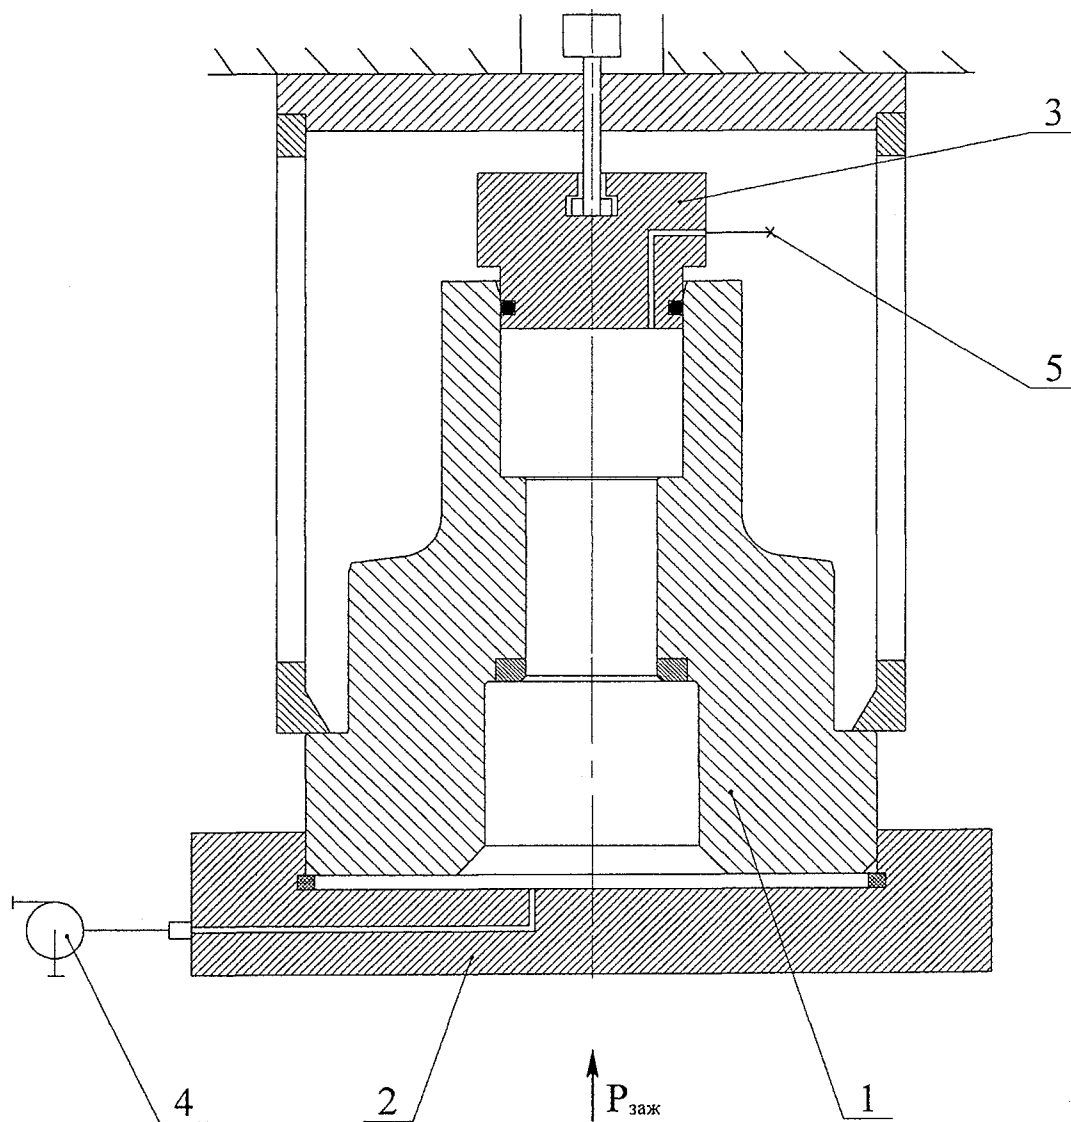

- 1 – крышка
- 2, 3 – заглушка
- 4 – насос с двумя манометрами
- 5 – место удаления воздуха

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам. инв. N	Инв. N одл.	Подп. и дата
97049 ПМ	19.04.2006			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

880-100-ЦЗ ПМ

Лист  
30